

2024 年烟气处理系统紧急应变演练图片



1#环保设施风机房电机停止运转导致联动设备无法入摸，设备管理人员检查设备异常情况




设备管理人员紧急联络主管汇报情况




接到通知后到副总指挥至现场确认情况



设备管理人员开具《机械器具修护申请单》;

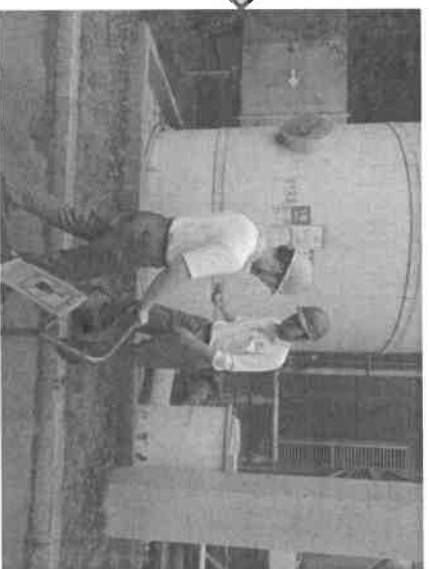


环保设备管理人员立即通知抢修小组(工作任务)前来抢修

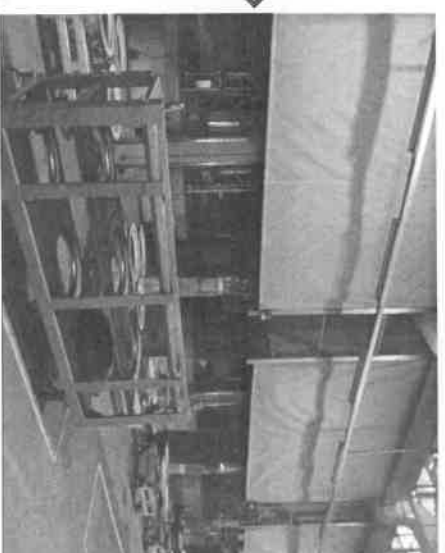


疏散小组对该区域作业人员及无关人员至其它区域作业;



对该区域进行管制，禁止闲杂人等进入；
抢修小组到场后对故障进行分析，并确认修
复所需时间；



环保设备管理人员关闭环保设备电源并
吊挂禁止开启



环安至现场确认是否已停止生
防止废气偷排



对烟气处理系统紧急应变演练作总结